

KV00001-大型通风装置TG80/2/360的支架

装配和接线说明


1. 根据图纸 KV00001, 此组件包含 2 个单元。


在风扇、塑料线槽和接线盒上钻 $\varnothing 10\text{mm}$ 的电线孔, 并将风扇随附的黑色连接线连接到接线盒。





连接黑色电缆（随风扇一起提供）

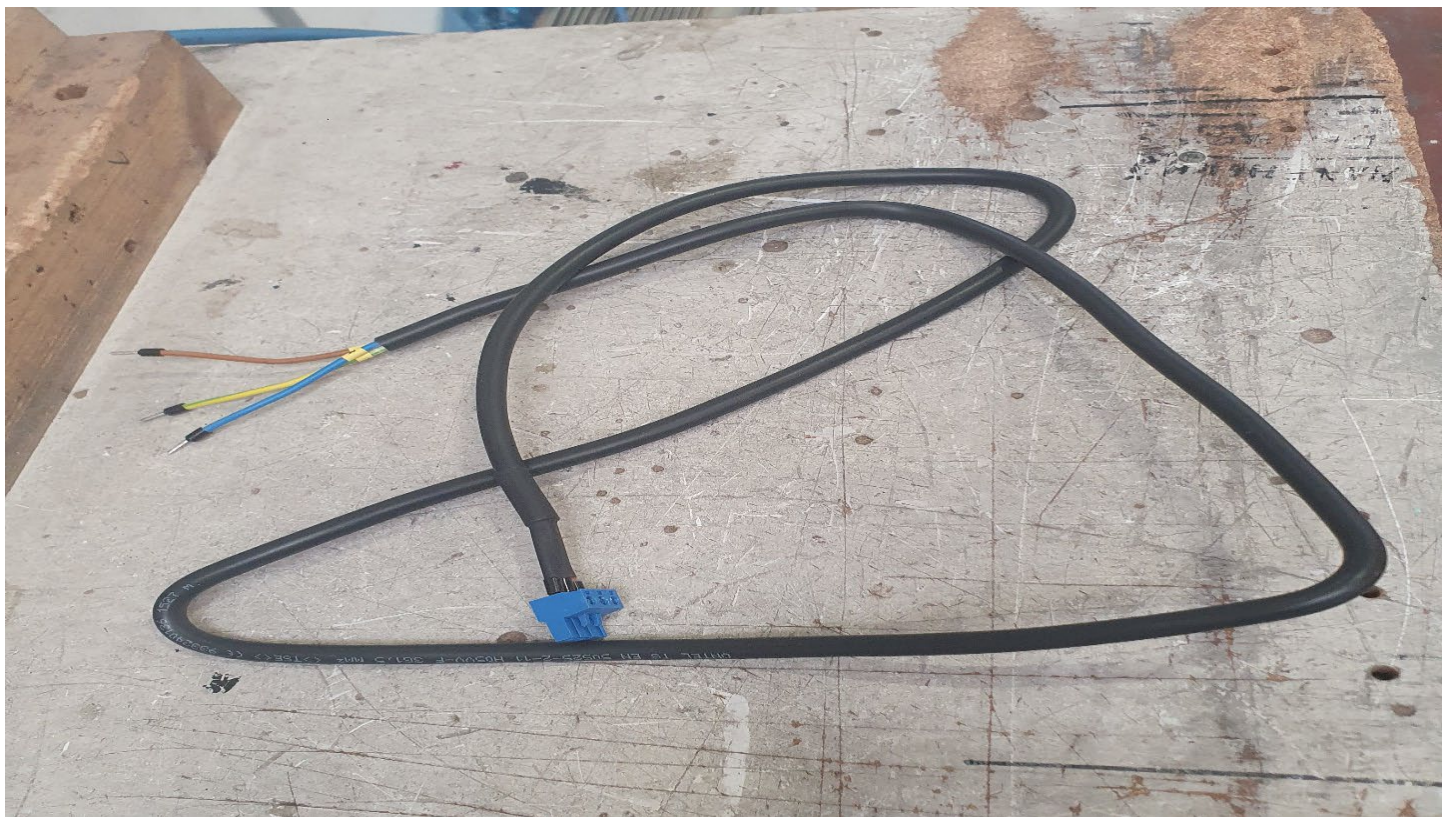

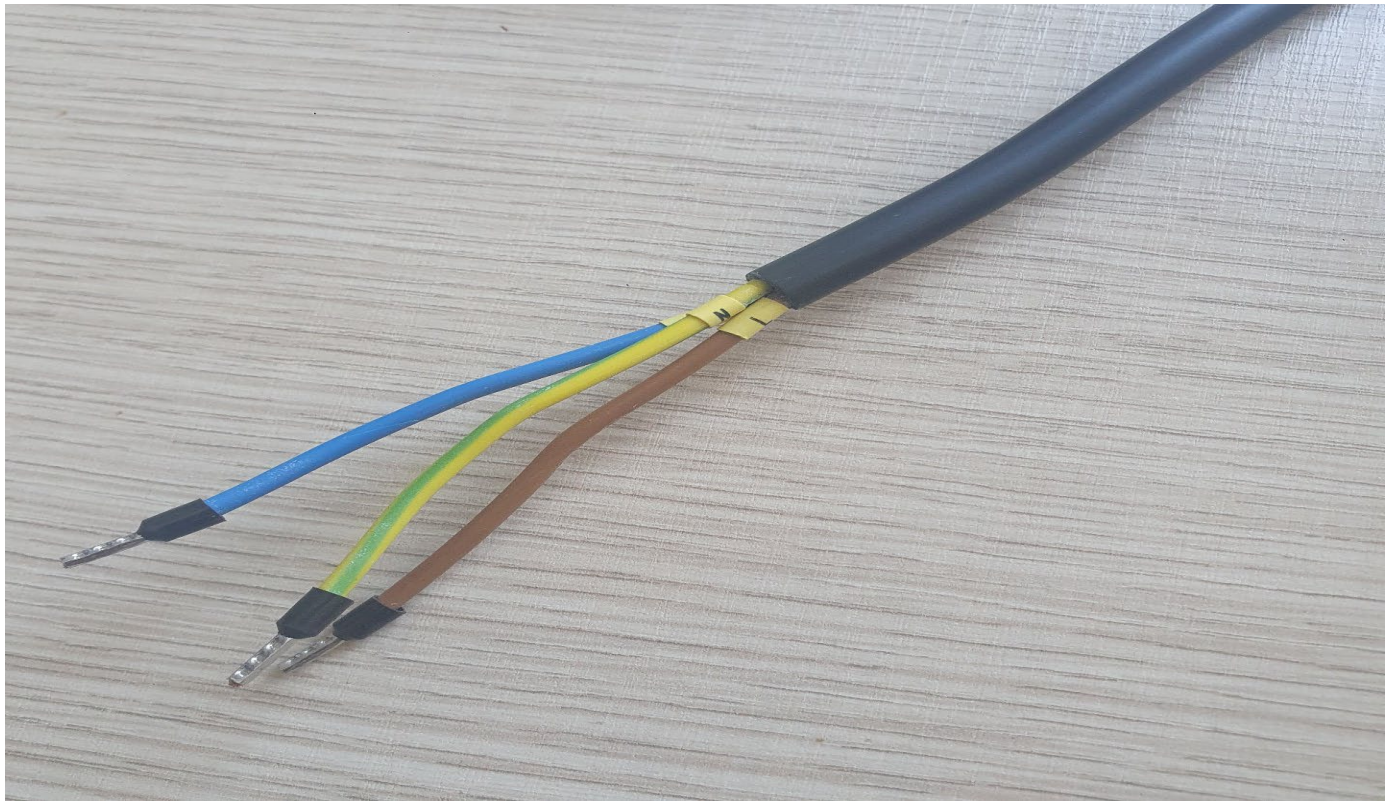





2. 将 3 个风扇电缆的电线与部件号为 TER00002-Electrical 的电缆连接起来。


根据图片所示，夹紧 6mm 排（3 个单元）。

3. 另一侧连接 p/nTER00001-电气夹 D2.5x1.5

输入端（3 根），模拟线来自部件号 MECAVO3X15 -

电缆规格为 450/750V 3X1.5mm 绿色，如图所示，用于现场测试和连接。

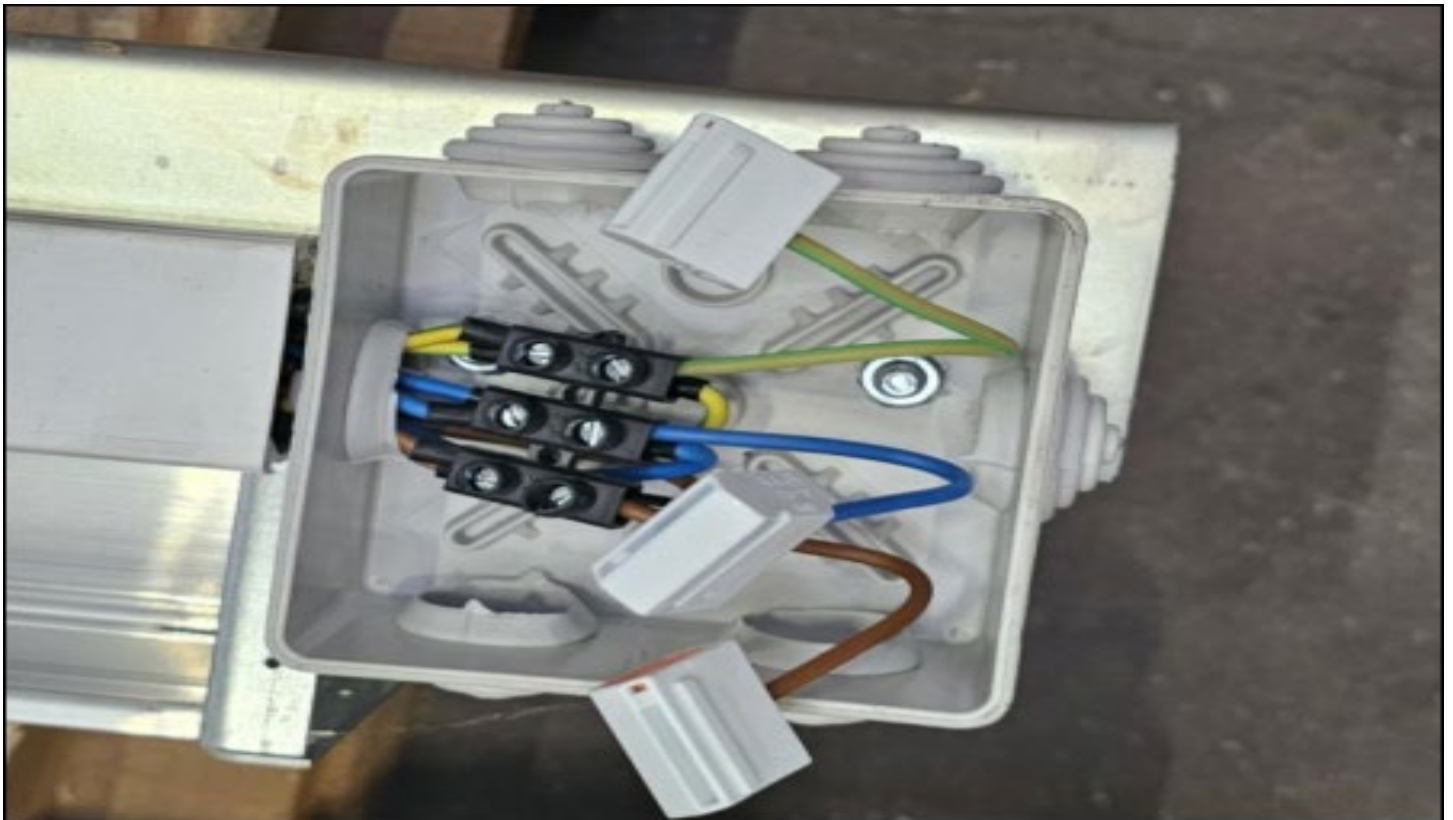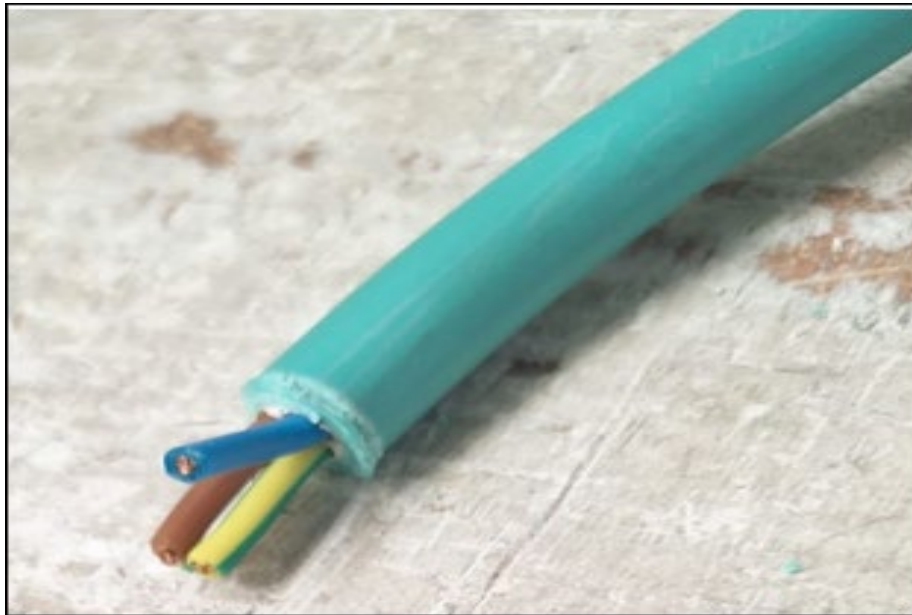

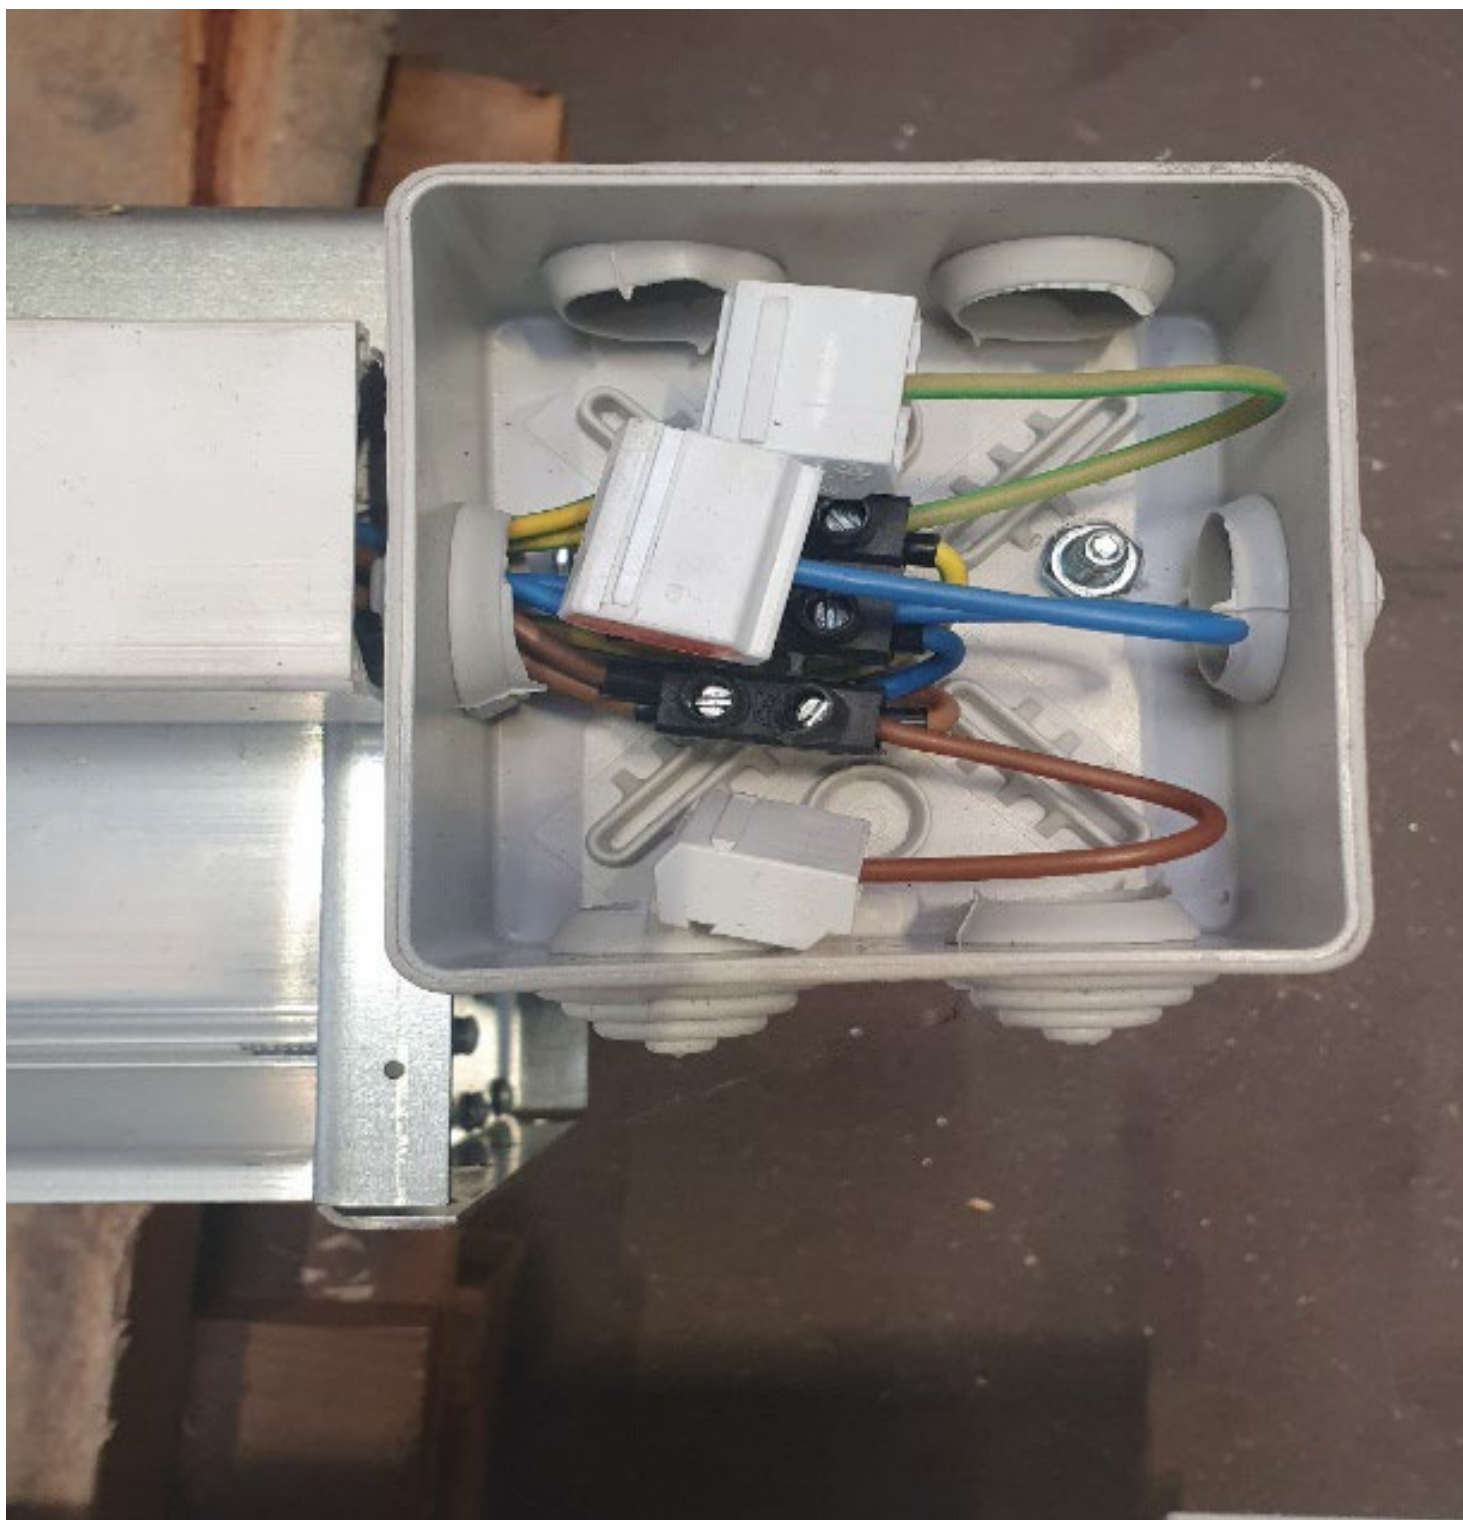

4.塑料通道内不允许进行电缆连接。

5.进行风机测试

6. 粘贴 2 张贴纸 –p/n AD0040 –红色 PVC 贴纸和 p/n 700108-绿色 QC PASS。

